


Strom

Anlagenbetreiber

Anlagenstandort


Messkonzept 7

Kombination PV- und KWKG-Eigenversorgung nach BDEW Umsetzungshilfe

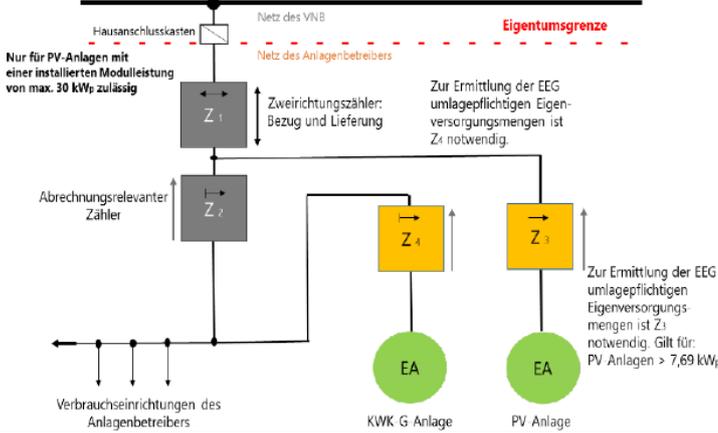


Messkonzept 7.1

Kombination PV-Neu- und PV-Bestandsanlage in Eigenversorgung ab 01.08.2014

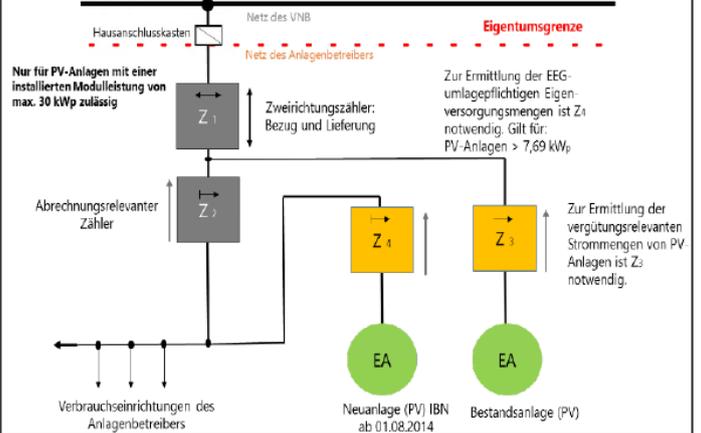


Messkonzept 8

Kombination PV-Eigenversorgung und EEG in kaufmännisch – bilanzieller Weitergabe

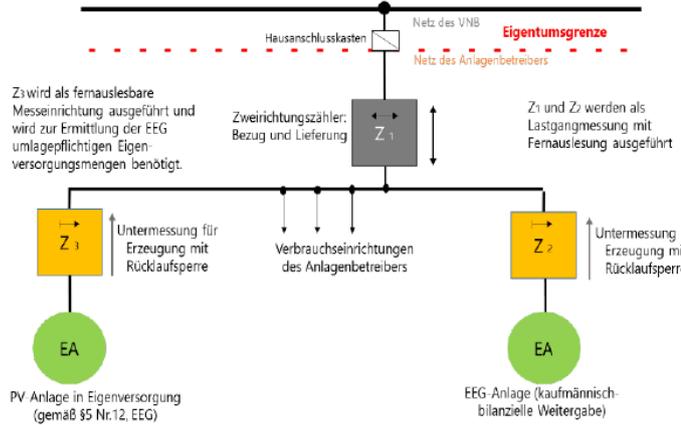


Messkonzept 9

Kundeneigene Trafostation und zusätzlicher Niederspannungskunde

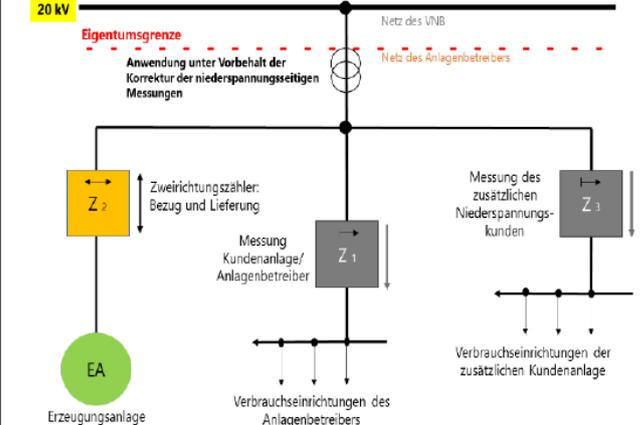


Messkonzept 10

Kundeneigene Trafostation und EEG in kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe

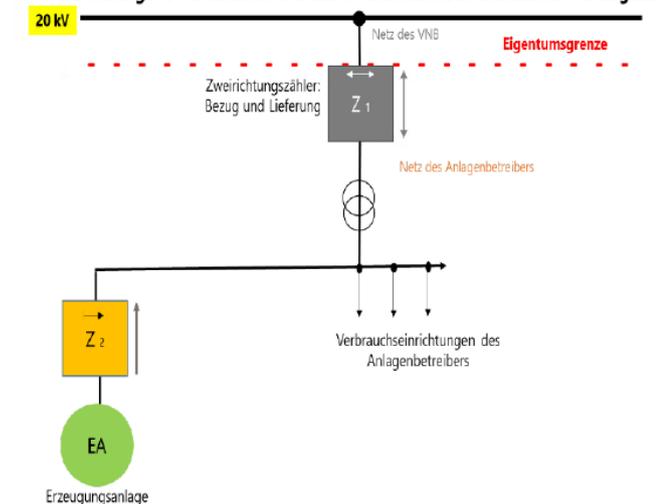

Messkonzept 11

Kombination KWKG- und PV-Eigenversorgung

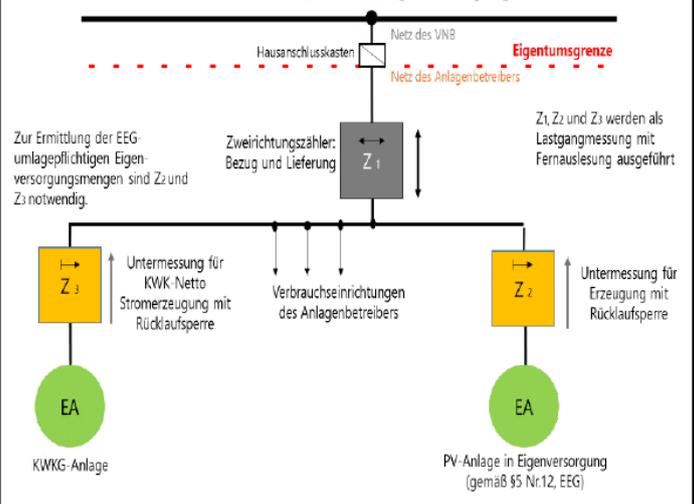

Bitte zutreffendes Messkonzept ankreuzen.

Legende:

