





Auswahlblatt zum Messkonzept Mieterstrom

Angaben zur Erzeugungsanlage:

Betreiber:

Standort:

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------|
| | Zähler für Bezug (und ggf. Einspeisung) | | Ein-Richtungs-Zähler | | Speicher |
| | Erzeugungszähler | | Zwei-Richtungs-Zähler | | |
| | Erzeugungsanlage | | Ein-Richtungs-Zähler mit Rücklaufsperr | | |
| | Zähler für Teilnehmer Mieterstrom | | Energiefluss richtungsrichtungssensor | | |

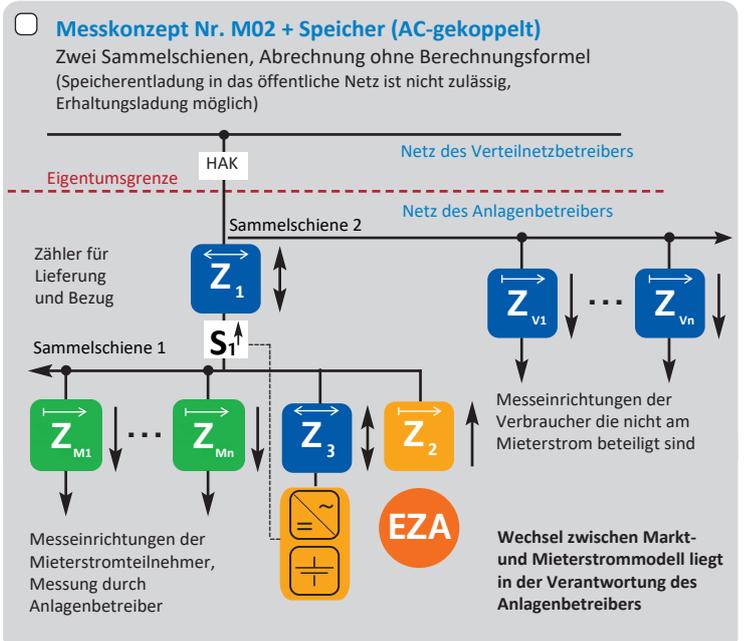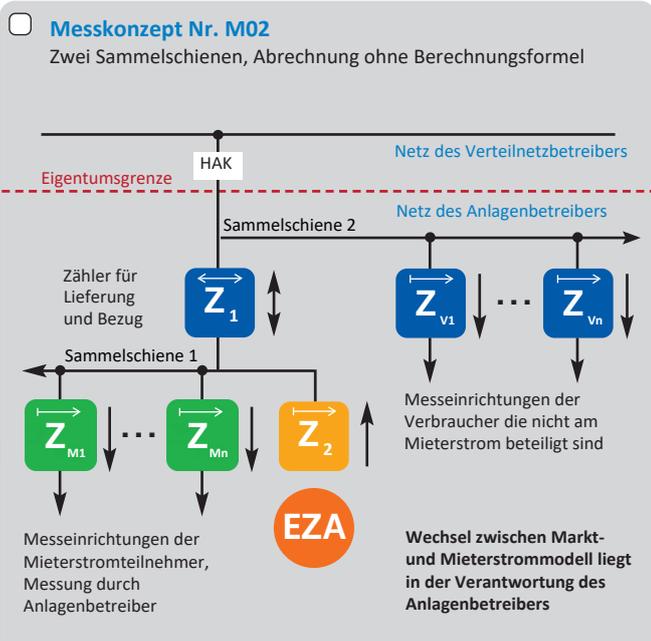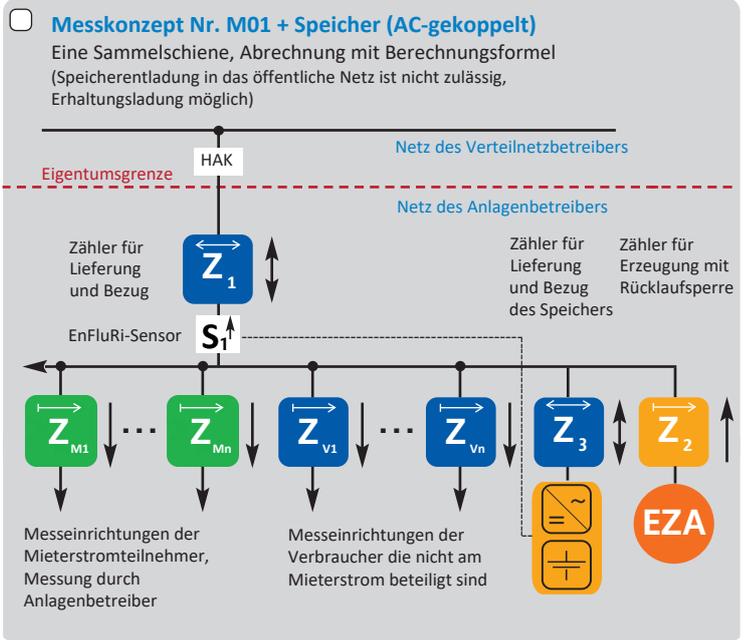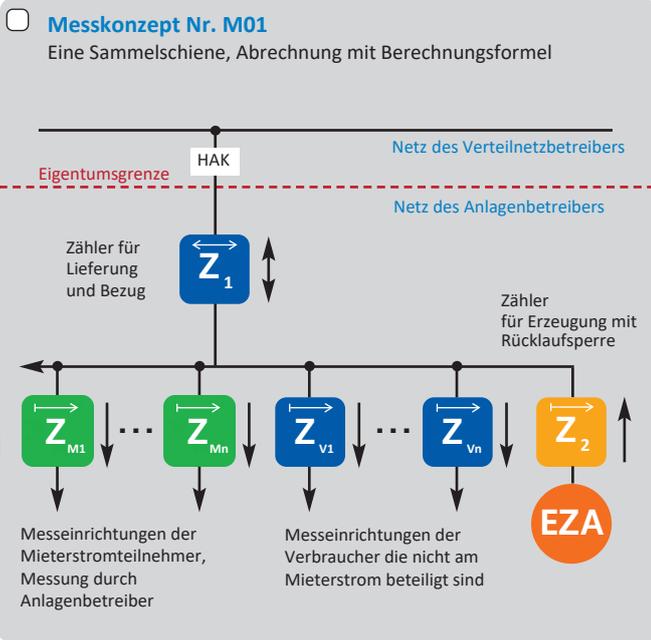

Auswahlblatt zum Messkonzept Mieterstrom

Angaben zur Erzeugungsanlage:


Betreiber:

Standort:

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------|
| | Zähler für Bezug (und ggf. Einspeisung) | | Ein-Richtungs-Zähler | | Speicher |
| | Erzeugungszähler | | Zwei-Richtungs-Zähler | | |
| | Erzeugungsanlage | | Ein-Richtungs-Zähler mit Rücklaufsperre | | |
| | Zähler für Teilnehmer Mieterstrom | | Energiefluss richtungs-Sensor | | |


Messkonzept Nr. M03

Eine Sammelschiene, verschiedene Erzeugungen
Abrechnung mit Berechnungsformel

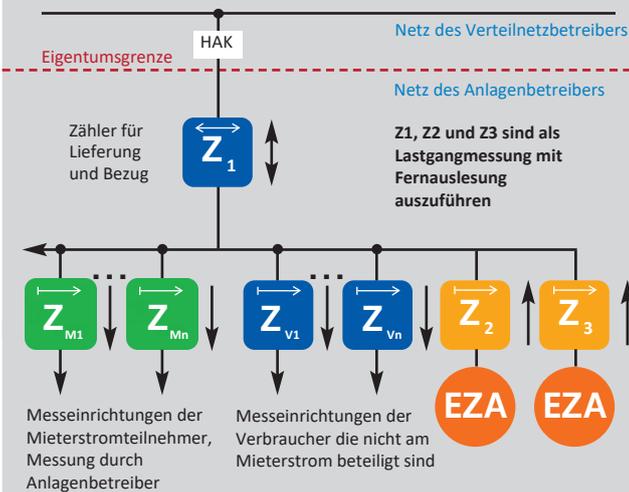


Messkonzept Nr. M03 + Speicher (AC-gekoppelt)

Eine Sammelschiene, verschiedene Erzeugungen
Abrechnung mit Berechnungsformel
(Speicherentladung in das öffentliche Netz ist nicht zulässig, Erhaltungsladung möglich)

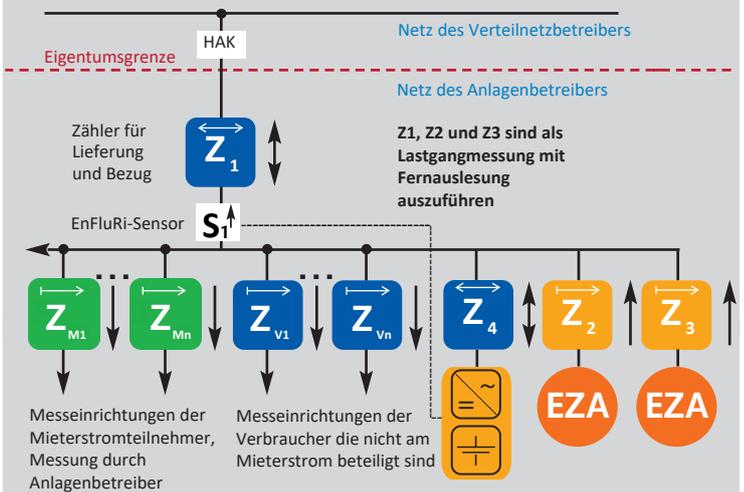


Messkonzept Nr. M04

Abrechnung ohne Berechnungsformel,
Marktteilnehmer auf eigener Sammelschiene

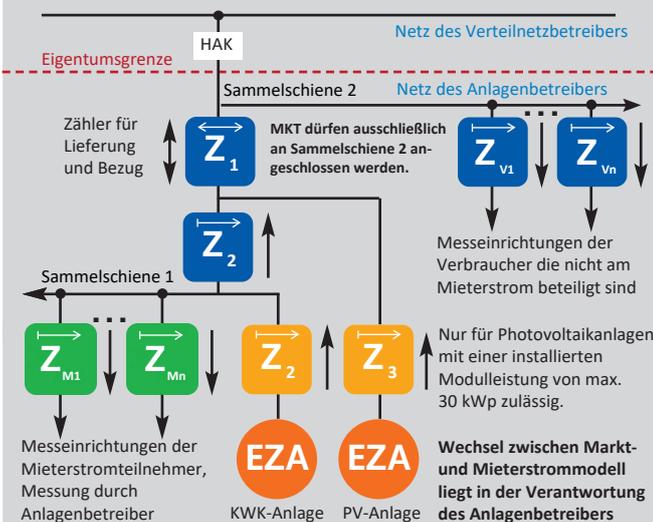

Messkonzept Nr. M04 + Speicher (AC-gekoppelt)

Abrechnung ohne Berechnungsformel, Marktteilnehmer auf eigener
Sammelschiene, Anlagengröße PV < 30 kWp
(Speicherentladung in das öffentliche Netz ist nicht zulässig, Erhaltungsladung möglich)

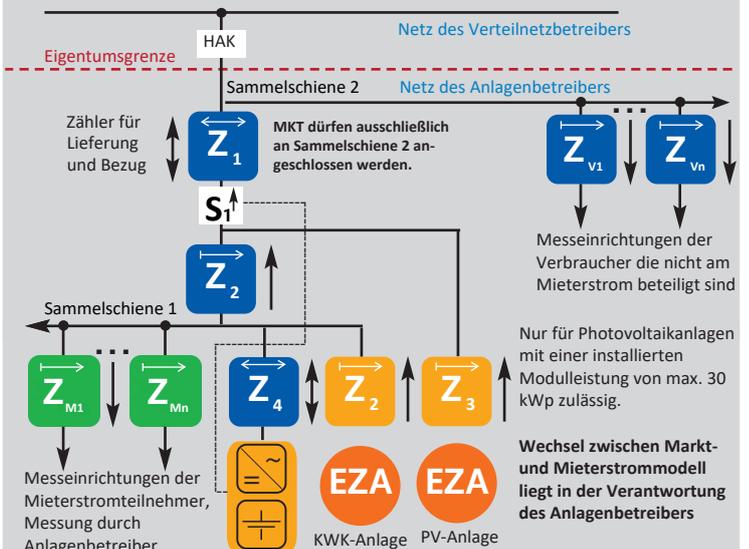

Auswahlblatt zum Messkonzept Mieterstrom

Angaben zur Erzeugungsanlage:


Betreiber:

Standort:

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------|
| | Zähler für Bezug (und ggf. Einspeisung) | | Ein-Richtungs-Zähler | | Speicher |
| | Erzeugungszähler | | Zwei-Richtungs-Zähler | | |
| | Erzeugungsanlage | | Ein-Richtungs-Zähler mit Rücklaufsperr | | |
| | Zähler für Teilnehmer Mieterstrom | | Energiefluss richtungs-Sensor | | |

Messkonzept Nr. M05

Abrechnung ohne Berechnungsformel, Marktteilnehmer auf eigener Sammelschiene, verschiedene Erzeugungen PV > 30 kWp

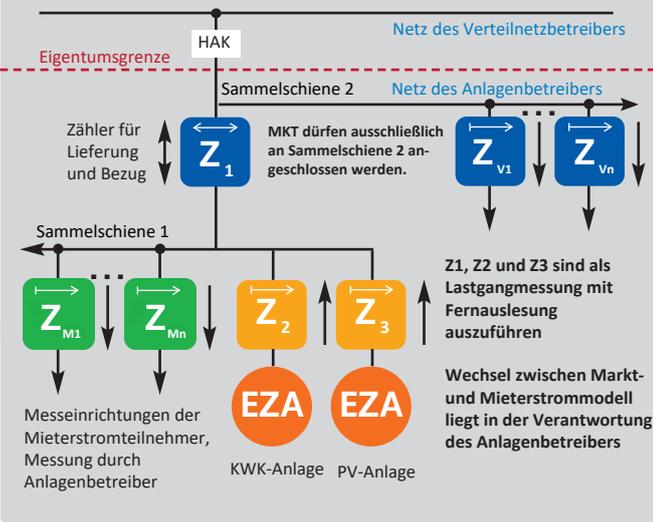

Messkonzept Nr. M05 + Speicher (AC-gekoppelt)

Abrechnung ohne Berechnungsformel, Marktteilnehmer auf eigener Sammelschiene, verschiedene Erzeugungen, PV > 30 kWp (Speicherentladung in das öffentliche Netz ist nicht zulässig, Erhaltungsladung möglich)

